


Начальнику
ОЧС Ерейментауского района
Доскенову А.С

от администрации
КГУ «Общеобразовательная школа
села Уленгты отдела образования по
Ерейментаускому району управления образования
Акмолинской области»



информационное письмо

Для исполнения предписания об устранении нарушений № 25 от 05.04.2024г РГУ « Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» нами было выполнено следующее:


- 1) директор школы прошла обучение по программе пожарно- технического минимума, как будут готовы удостоверения мы предоставим копию удостоверения;
- 2) в помещении дежурного персонала установили таблички с указанием номеров телефонов противопожарной службы *101* и единой дежурно-диспетчерской службы *112* ;

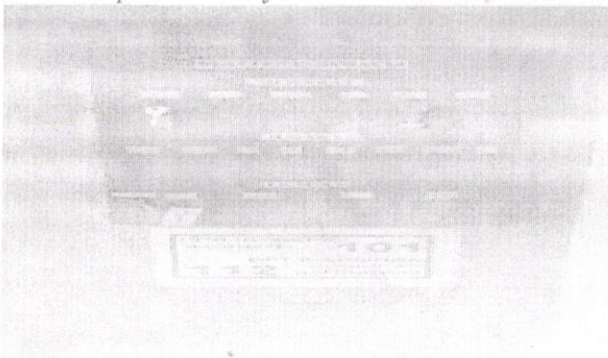

- 3) планы эвакуации людей в случае возникновения пожара приведены в соответствие с п 12 ППБ РК от 21.02.2022г №55 приложения 2 к Правилам пожарной безопасности (срок устранения 20.05.2024г) Проведена инструкция о действиях работников школы по проведению безопасной эвакуации людей, вызову противопожарной службы и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Планы эвакуаций вывешены на каждом этаже здания, у эвакуационных выходов ;

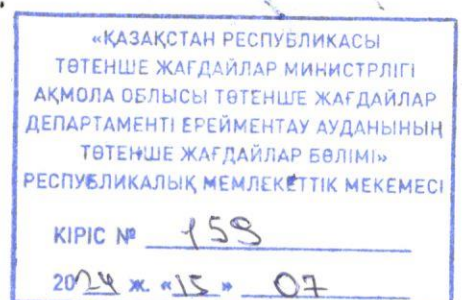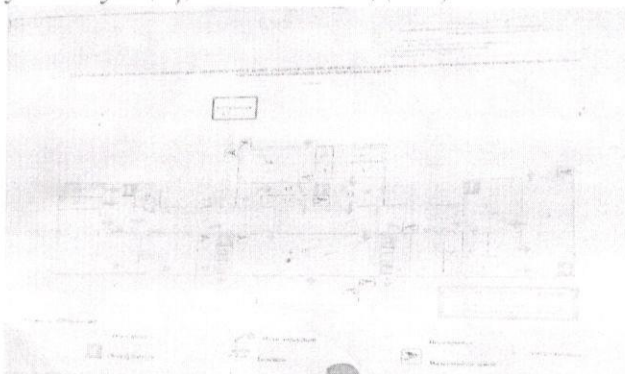


- 4) на эвакуационной двери установлено samozакрывающее устройство;

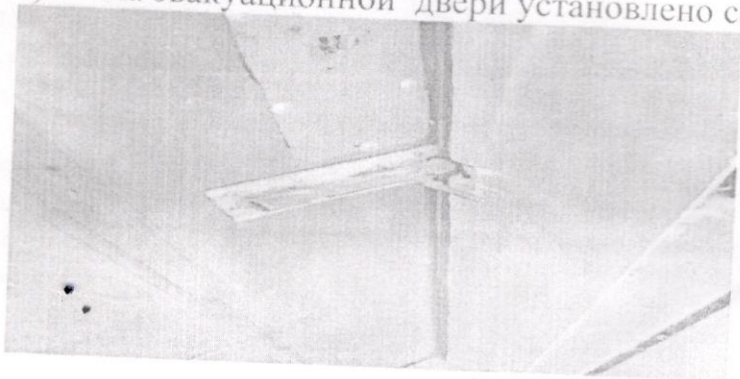

- 5) в школе идет капитальный ремонт демонтаж металлических решеток на окнах спортзала будет произведен;


- 6) на I этаже в пути эвакуации световой знак «ВЫХОД» приведен в соответствие, содержится в исправном состоянии с включенной световой индикацией;

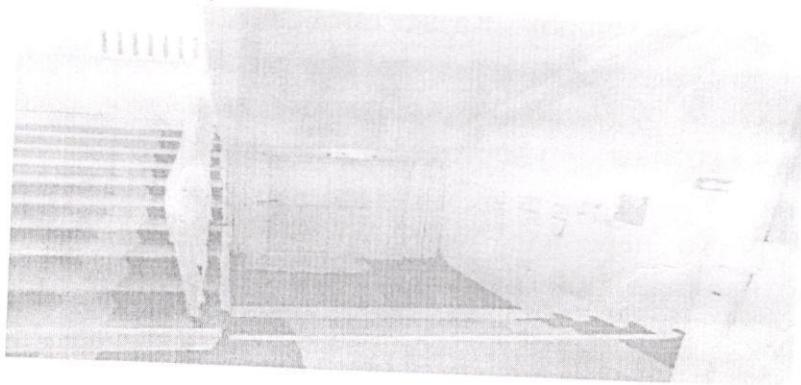

- 7) во всех учебных и рабочих кабинетах установлены светодиодные лампы;
- 8) замер испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, проведен 24.10.2024 года испытательная лаборатория ТОО «STER-MS» поставщик ИП «Имангалиев» срок договора 3 года (копию договора прилагаем);

ИП «Имангалиев»
ИНН 1201000000
ОГРН 1012000000000
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. ...
Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. ...
Телефон: +7 777 000 0000
E-mail: info@imangaliyev.kz

9) в помещениях щитовой соединительная коробка оборудована защитной крышкой, замечания устранены

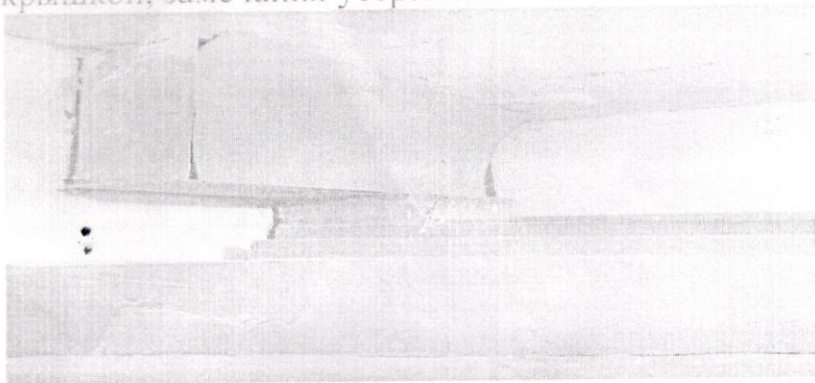

Директор
ЖШҚ «Үленті» села Уленті:

Handwritten signature of G. T. Zhanieva.

Жаниева Г.Т.